

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - CONTROLE ABRIL 2023 JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 18/04/2023	Data da coleta: 18/04/2023
Rel. ensaio:	Rel. ensaio: 9811/2023	Rel. ensaio: 9812/2023
Escherichia coli: sem informação	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - CONTROLE MARÇO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,58
02/04/2023	07:15	0	6,7	0,04	0,6
03/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,63
04/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,6
05/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,61
06/04/2023	08:50	0	6,7	0,04	0,78
07/04/2023	09:00	0	6,6	0,04	0,83
08/04/2023	08:15	0	6,7	0,04	0,78
09/04/2023	09:00	0	6,8	0,04	0,76
10/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
11/04/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
12/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
13/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,81
14/04/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,79
15/04/2023	09:30	0	6,8	0,04	0,82
16/04/2023	07:30	0	6,8	0,04	0,84
17/04/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
18/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,8
19/04/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,6
20/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,74
21/04/2023	09:40	0	6,7	0,04	0,75
22/04/2023	09:30	0	6,8	0,04	0,8
23/04/2023	08:45	0	6,6	0,04	0,72
24/04/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,71
25/04/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,72
26/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,6
27/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,61
28/04/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,73
29/04/2023	09:30	0	6,8	0,04	0,85
30/04/2023	07:30	0	6,8	0,04	0,8
CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					

SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE ABRIL 2023				
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da				
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
04/04/2023	8233/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
11/04/2023	9550/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
18/04/2023	9810/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
26/04/2023	10602/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - **ABRIL 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/04/2023	0,88		
02/04/2023	0,91		
03/04/2023	0,97		
04/04/2023	0,97		
05/04/2023	0,96		
06/04/2023	0,94		
07/04/2023	0,98		
08/04/2023	0,98		
09/04/2023	0,97		
10/04/2023	0,97		
11/04/2023	0,96		
12/04/2023	0,98		
13/04/2023	0,98		
14/04/2023	0,9		
15/04/2023	0,96		
16/04/2023	0,92		
17/04/2023	0,97		
18/04/2023	0,94		
19/04/2023	0,9		
20/04/2023	0,98		
21/04/2023	1		
22/04/2023	1		
23/04/2023	1,04		
24/04/2023	1		
25/04/2023	0,95		
26/04/2023	0,98		
27/04/2023	0,97		
28/04/2023	0,97		
29/04/2023	0,96		
30/04/2023	0,94		

Monitoramento cloro ABRIL 2023 SAMAE Jussara PR

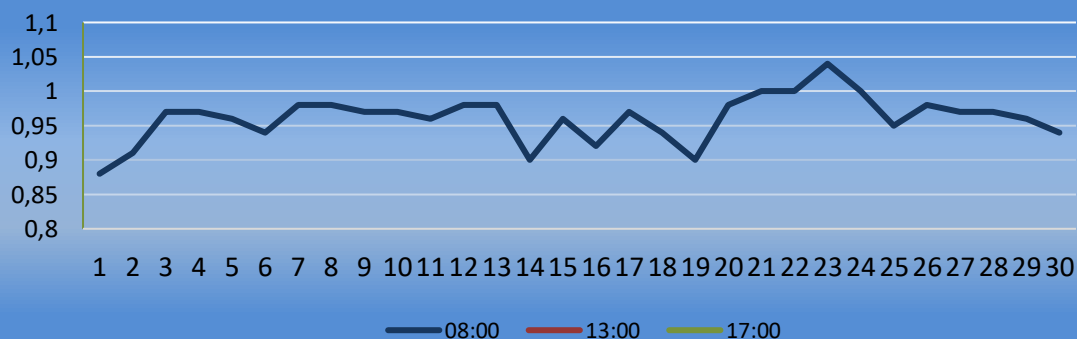

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017


REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE **ABRIL 2023 JUSSARA PR**

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da quaidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
04/04/2023	R. Engenheiro Beltrão, 1028 – Centro	8234/2023	Ausente	Ausente	0,89	0,04	0
04/04/2023	R. Riachuelo, s/nº - Centro	8235/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
04/04/2023	R. Projetada B, 144 – Resid. Pe. Francisco Robl	8236/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
04/04/2023	Praça Valdemar Alves Nogueira, s/nº - Centro	8237/2023	Ausente	Ausente	0,98	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
11/04/2023	R. Cristóvão Colombo, 1009 – Centro	9046/2023	Ausente	Ausente	0,73	0,04	0
11/04/2023	R. Ver. José Gonçalves Angelo, 50 – Resid. Karl Roes	9047/2023	Ausente	Ausente	0,75	0,04	0
11/04/2023	R. Caravelas, s/nº – Rural	9048/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
11/04/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, 04 – Centro	9049/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
18/04/2023	Av. Princesa Izabel, 1051 – Jardim Bela Vista	9806/2023	Presente	Ausente	0,98	0,04	0
18/04/2023	Rua Engenheiro Beltrão, s/n - Jd Castelo	9807/2023	Ausente	Ausente	0,91	0,04	0
18/04/2023	R. XV de novembro, 426 – Centro	9808/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
18/04/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 478 – Centro	9809/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
26/04/2023	. Projetada 03, s/nº – Vila Rural Gralha Azul	10598/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
26/04/2023	. Ver. José Gonçalves Ângelo, 160 – Jardim Vitória	10599/2023	Ausente	Ausente	0,98	0,04	0
26/04/2023	R. Nóbrega, s/nº – Centro	10600/2023	Ausente	Ausente	0,99	0,04	0
26/04/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 09 – Centro	10601/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

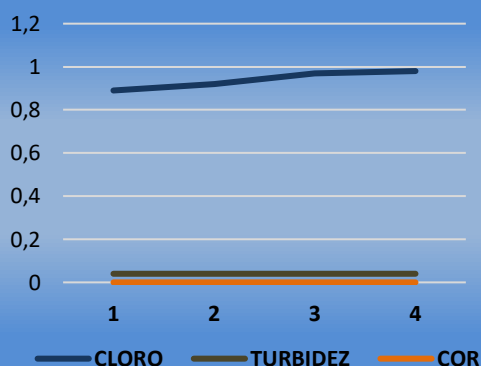

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

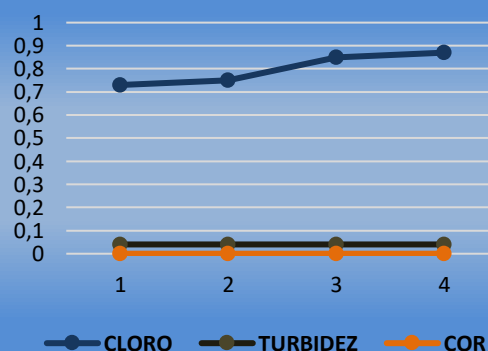

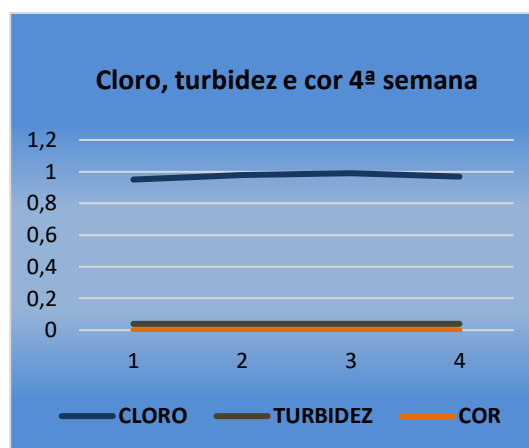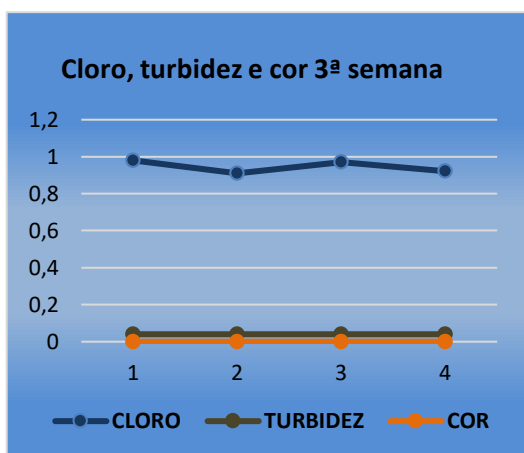

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **ABRIL DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

Todas amostras atendem padrão de potabilidade portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112