

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021

PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - CONTROLE JANEIRO 2023 JUSSARA

Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.

Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112

POÇO 01		POÇO 03		POÇO 05	
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001		Rua: Creistovão Colombo centro		Rua Caravelas s/ n	
Data da coleta:	17/01/2023	Data da coleta:	17/01/2023	Data da coleta:	17/01/2023
Rel. ensaio:	1173/2023	Rel. ensaio:		Rel. ensaio:	
Escherichia coli:	Ausente	Escherichia coli:	Ausente	Escherichia coli:	Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021

SAÍDA DO TRATAMENTO - CONTROLE JANEIRO 2023 JUSSARA - PR

Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.

Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112

DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/01/2023	10:00	0	6,6	0,04	0,77
02/01/2023	09:30	0	6,6	0,04	0,75
03/01/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,79
04/01/2023	08:00	0	6,5	0,04	0,8
05/01/2023	08:00	0	6,5	0,04	0,79
06/01/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,82
07/01/2023	10:15	0	6,7	0,04	0,86
08/01/2023	07:00	0	6,7	0,04	0,82
09/01/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,79
10/01/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,83
11/01/2023	08:15	0	6,7	0,04	0,85
12/01/2023	08:00	0	6	0,04	0,81
13/01/2023	13:00	0	6,6	0,04	0,79
14/01/2023	09:00	0	6,5	0,04	0,71
15/01/2023	07:00	0	6,6	0,04	0,79
16/01/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,77
17/01/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,79
18/01/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,75
19/01/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,8
20/01/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,8
21/01/2023	08:30	0	6,7	0,04	0,81
22/01/2023	08:31	0	6,7	0,04	0,76
23/01/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
24/01/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
25/01/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
26/01/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
27/01/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,82
28/01/2023	10:15	0	6,8	0,04	0,85
29/01/2023	07:00	0	6,8	0,04	0,85
30/01/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,82
31/01/2023	08:00	0	6,9	0,04	0,82

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE JANEIRO 2023**

Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de

qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da

Data	Laudos	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
03/01/2023	57/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
10/01/2023	660/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
17/01/2023	1180/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
24/01/2023	1768/223	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - **JANEIRO 2023**

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/01/2023	0,97		
02/01/2023	0,94	0,93	0,94
03/01/2023	0,93	0,94	0,96
04/01/2023	0,95	0,97	0,95
05/01/2023	0,97	0,98	0,9
06/01/2023	0,95	0,94	0,97
07/01/2023	0,96		
08/01/2023	0,96		
09/01/2023	0,98	0,96	0,93
10/01/2023	0,96	0,94	0,96
11/01/2023	0,92	0,96	0,98
12/01/2023	0,95	0,95	0,9
13/01/2023	0,97	0,96	0,94
14/01/2023	0,98		
15/01/2023	0,97		
16/01/2023	0,97	0,95	0,95
17/01/2023	0,95	0,97	0,97
18/01/2023	0,97	0,97	0,98
19/01/2023	0,97	0,96	0,98
20/01/2023	0,94	0,94	0,93
21/01/2023	0,94		
22/01/2023	0,95		
23/01/2023	0,95	0,94	0,93
24/01/2023	0,96	0,94	0,93
25/01/2023	0,94	0,92	0,92
26/01/2023	0,93	0,92	0,92
27/01/2023	0,93	0,94	0,95
28/01/2023	0,91		
29/01/2023	0,87		
30/01/2023	0,93	0,9	0,91
31/01/2023	0,91	0,92	0,9

Monitorameto cloro JANEIRO 2023 SAMAE Jussara PR

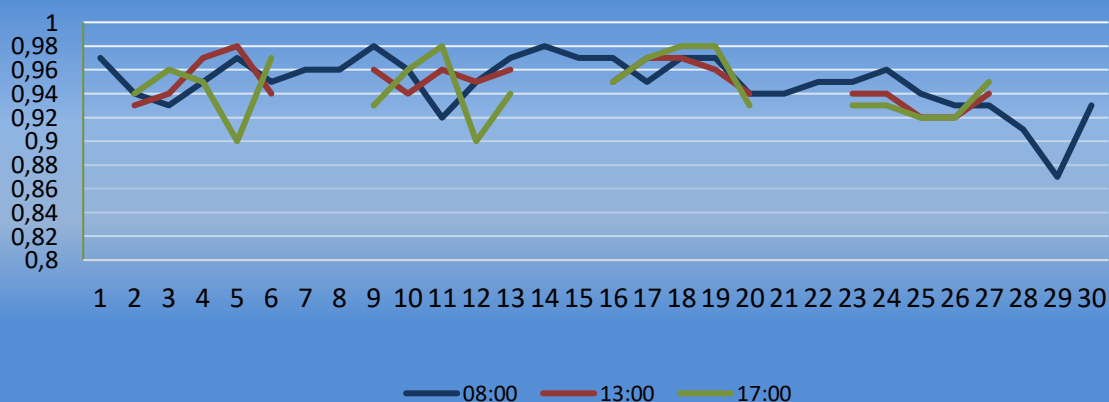

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE JANEIRO 2023 JUSSARA


PR

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
03/01/2023	Av. Napoleão Moreira da Silva, s/nº – Centro	61/2023	Ausente	Ausente	0,94	0,04	0
03/01/2023	R. Ver. Ozano Praxedes, de Almeida, 312 – Resid. Pref. Heitor da Silva	60/2023	Presente	Ausente	0,88	0,04	0
03/01/2023	R. Independência, s/nº – Centro	59/2023	Ausente	Ausente	0,96	0,04	0
03/01/2023	Estrada Florestal, s/nº – Lote 164A – RURAL	52/2023	Ausente	Ausente	0,97	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
10/01/2023	R. Engenheiro Beltrão, 1028 – Centro	656/2023	Ausente	Ausente	0,87	0,04	0
10/01/2023	R. Riachuelo, s/nº - Centro	657/2023	Ausente	Ausente	0,84	0,04	0
10/01/2023	R. Projetada B, 144 – Resid. Pe. Francisco Robl	658/2023	Ausente	Ausente	0,81	0,04	0
10/01/2023	Praça Valdemar Alves Nogueira, s/nº - Centro	659/2023	Ausente	Ausente	0,86	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
17/01/2023	R. Cristóvão Colombo, 1009 – Centro	1176/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
17/01/2023	R. Ver. José Gonçalves Angelo, 50 – Resid. Karl Roes	1177/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
17/01/2023	R. Caravelas, s/nº – Rural	1178/2023	Ausente	Ausente	0,96	0,04	0
17/01/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, 04 – Centro		Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
24/01/2023	Av. Princesa Izabel, 1051 – Jardim Bela Vista	1764/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
24/01/2023	Rua Engenheiro Beltrão, s/n – Jd. Castelo	1765/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
24/01/2023	R. XV de novembro, 426 – Centro	1766/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
24/01/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 478 – Centro	1767/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

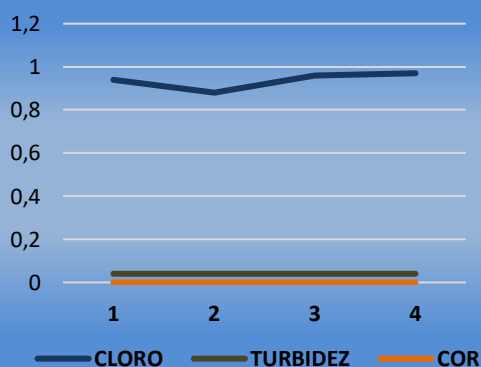

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

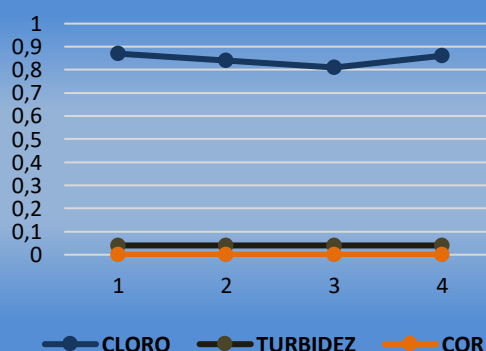

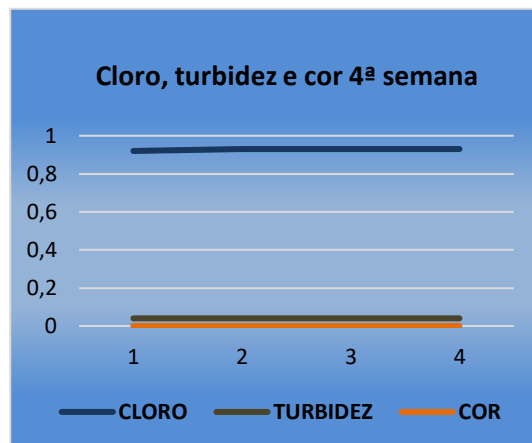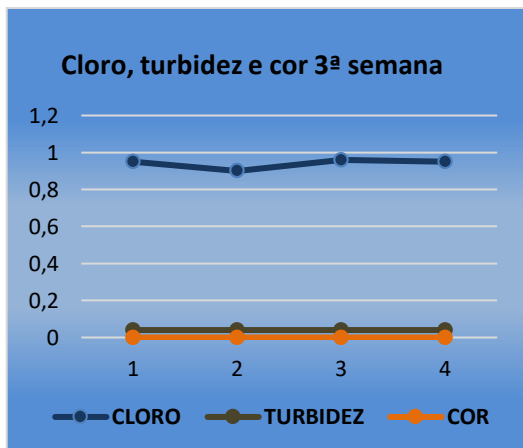

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **JANEIRO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

Todas amostras atendem padrão de potabilidade portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112