

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021

PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - CONTROLE MARÇO 2023 JUSSARA

Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.

Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112

POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua Bandeirantes Q 064 L 001	Rua Cristovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta: -	Data da coleta: 21/03/2023	Data da coleta: 21/03/2023
Rel. ensaio: -	Rel. ensaio: 6933/2023	Rel. ensaio: 6934/2023
Escherichia coli: -	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021

SAÍDA DO TRATAMENTO - CONTROLE MARÇO 2023 JUSSARA - PR

Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.

Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112

DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLÚOR
01/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,78
02/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,79
03/03/2023	8:00	0	6,8	0,04	0,79
04/03/2023	7:00	0	6,9	0,04	0,82
05/03/2023	7:15	0	6,9	0,04	0,77
06/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,78
07/03/2023	7:00	0	6,8	0,04	0,8
08/03/2023	8:00	0	6,8	0,04	0,76
09/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,78
10/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,79
11/03/2023	8:45	0	6,7	0,04	0,8
12/03/2023	9:00	0	6,7	0,04	0,77
13/03/2023	8:00	0	6,6	0,04	0,6
14/03/2023	8:00	0	6,6	0,04	0,62
15/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,72
16/03/2023	8:00	0	6,6	0,04	0,75
17/03/2023	8:00	0	6,6	0,04	0,72
18/03/2023	10:15	0	6,8	0,04	0,77
19/03/2023	7:30	0	6,8	0,04	0,76
20/03/2023	8:00	0	6,8	0,04	0,78
21/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,78
22/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,77
23/03/2023	8:00	0	6,6	0,04	0,76
24/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,8
25/03/2023	7:30	0	6,8	0,04	0,79
26/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,76
27/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,6
28/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,65
29/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,6
30/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,6
31/03/2023	8:00	0	6,7	0,04	0,68

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE **MARÇO 2023**

Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da população abastecida.

Data	Laudos	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli
06/03/2023	5711/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
14/03/2023	6343/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
21/03/2023	6939/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
28/03/2023	7623/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - Saída do tratamento - MARÇO 2023

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/03/2023	0,97	0,92	0,9
02/03/2023	0,92	0,93	0,93
03/03/2023	0,94	0,93	0,94
04/03/2023	0,95		
05/03/2023	0,91		
06/03/2023	0,93	0,94	0,91
07/03/2023	0,93	0,88	0,9
08/03/2023	0,93	0,91	0,91
09/03/2023	0,92	0,9	0,9
10/03/2023	0,96	0,93	0,9
11/03/2023	0,9		
12/03/2023	0,85		
13/03/2023	0,9	0,93	0,92
14/03/2023	0,95	0,93	0,9
15/03/2023	0,9	0,9	0,91
16/03/2023	0,9	0,93	0,92
17/03/2023	0,91	0,93	0,92
18/03/2023	0,89		
19/03/2023	0,81		
20/03/2023	0,84	0,9	0,9
21/03/2023	0,93	0,95	0,93
22/03/2023	0,94	0,91	0,93
23/03/2023	0,96	0,95	0,96
24/03/2023	0,93	0,96	0,93
25/03/2023	0,87		
26/03/2023	0,88		
27/03/2023	0,93	0,96	0,96
28/03/2023	0,94	0,95	0,95
29/03/2023	0,95	0,95	0,95
30/03/2023	0,93	0,93	
31/03/2023	0,96	0,95	0,95

Monitorameto cloro MARÇO 2023 SAMAE Jussara PR

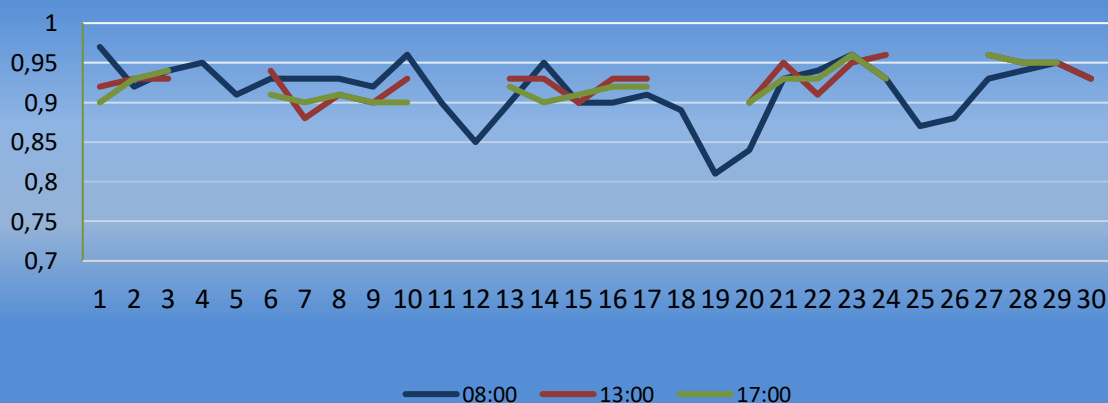

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE MARÇO 2023


JUSSARA - PR

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º**
Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan - CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIF. TOTAIS	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
06/03/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, s/nº – Jardim Industrial	5712/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
06/03/2023	Av. Doutor Gastão Vidigal, s/nº – Jardim Castelo	5713/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
06/03/2023	Av. Princesa Izabel, 320 – Centro	5714/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
06/03/2023	R. Anchieta, 68 – Centro	5715/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
14/03/2023	R. Cristóvão Colombo, 1047 – Centro	6339/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
14/03/2023	R. Ver. José Gonçalves Ângelo, 322 – Resid. Pref.	6340/2023	Presente	Ausente	0,9	0,04	0
14/03/2023	R. Guararapes, 777 – Centro	6341/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
14/03/2023	Av. Visconde de Guarapuava, s/nº – Centro	6342/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
21/03/2023	R. Engenheiro Beltrão, 778 – Jardim Castelo	6935/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
21/03/2023	R. Ver. José Jardim Siqueira, 342 – Resid.	6936/2023	Ausente	Ausente	0,85	0,04	0
21/03/2023	R. Projetada, s/nº – Vila Rural São Cristóvão	6937/2023	Ausente	Ausente	0,88	0,04	0
21/03/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Rural	6938/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
28/03/2023	Av. Napoleão Moreira da Silva, s/nº – Centro	7619/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
28/03/2023	R. Ver. Ozano Praxedes, de Almeida, 312 – Resid. Pref. Heitor da Silva	7620/2023	Ausente	Ausente	0,89	0,04	0
28/03/2023	R. Independência, s/nº – Centro	7621/2023	Ausente	Ausente	0,86	0,04	0
28/03/2023	Estrada Florestal, s/nº – Lote 164A – RURAL	7622/2023	Ausente	Ausente	0,9	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

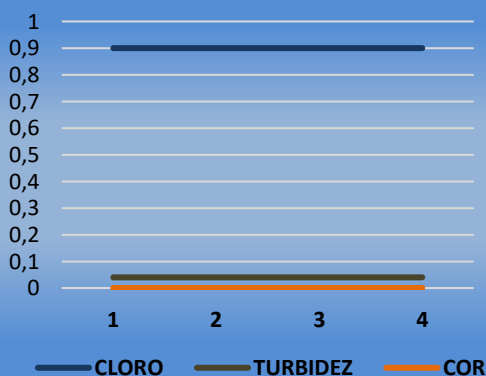

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

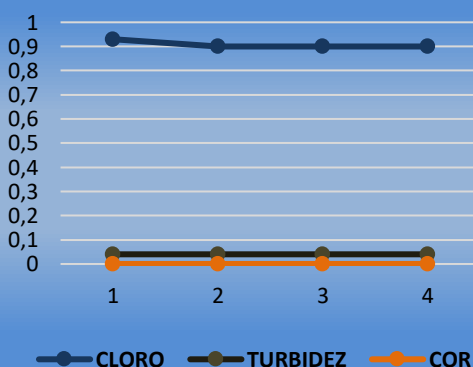

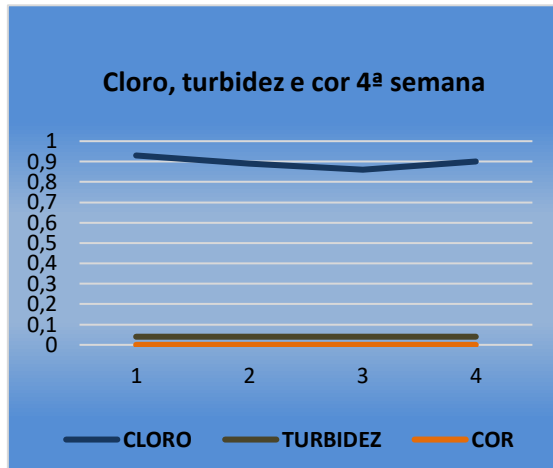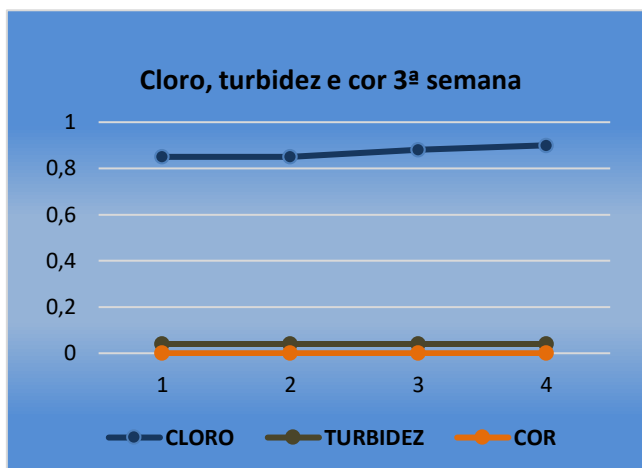

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **MARÇO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

A análise microbiológica feita no endereço R. Ver. José Gonçalves Ângelo, 322 apresentou presença para Coliforme Totais e não foram realizadas as recoletas nos pontos à montante, à jusante e local. Não foi realizada a coleta no poço 01 pois a bomba apresentou defeitos. As demais amostras atendem padrão de potabilidade portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112

Percentil

COR	TURBIDEZ	FLÚOR
0	0,04	0,78
0	0,04	0,79
0	0,04	0,79
0	0,04	0,82
0	0,04	0,77
0	0,04	0,78
0	0,04	0,8
0	0,04	0,76
0	0,04	0,78
0	0,04	0,79
0	0,04	0,8
0	0,04	0,77
0	0,04	0,6
0	0,04	0,62
0	0,04	0,72
0	0,04	0,75
0	0,04	0,72
0	0,04	0,77
0	0,04	0,76
0	0,04	0,78
0	0,04	0,78
0	0,04	0,77
0	0,04	0,76
0	0,04	0,8
0	0,04	0,79
0	0,04	0,76
0	0,04	0,6
0	0,04	0,65
0	0,04	0,6
0	0,04	0,6
0	0,04	0,68
Percentil 95	0	0,80