

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021		
PONTOS DE CAPTAÇÃO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - CONTROLE FEVEREIRO 2023		
JUSSARA		
Pontos de captação: Art 31, §5 Avaliação da contaminação por E.coli no manancial subterrâneo deve ser feita mediante coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local da desinfecção.		
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112		
POÇO 01	POÇO 03	POÇO 05
Rua: Bandeirantes Q 064 L 001	Rua: Creistovão Colombo centro	Rua Caravelas s/ n
Data da coleta:	Data da coleta: 22/02/2023	Data da coleta: 22/02/2023
Rel. ensaio:	Rel. ensaio: 4491/2023	Rel. ensaio: 4492/2023
Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente	Escherichia coli: Ausente

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021					
SAÍDA DO TRATAMENTO - CONTROLE FEVEREIRO 2023 JUSSARA - PR					
Saída do tratamento: Anexo 13, Tabela de números mínimos de amostras e frequência para o controle da qualidade de sistema de abastecimento, para fins de análise físicas e químicas em função do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial.					
Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112					
DATA	HORA	COR	pH	TURBIDEZ	FLUOR
01/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
02/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
03/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
04/02/2023	08:30	0	6,8	0,04	0,79
05/02/2023	09:30	0	6,8	0,04	0,71
06/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
07/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
08/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
09/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
10/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
11/02/2023	07:50	0	6,7	0,04	0,78
12/02/2023	08:30	0	6,8	0,04	0,79
13/02/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
14/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,8
15/02/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,8
16/02/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
17/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,77
18/02/2023	08:00	0	6,6	0,04	0,8
19/02/2023	09:30	0	6,8	0,04	0,79
20/02/2023	09:30	0	6,7	0,04	0,77
21/02/2023	09:15	0	6,7	0,04	0,75
22/02/2023	08:15	0	6,8	0,04	0,73
23/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79
24/02/2023	08:00	0	6,7	0,04	0,77
25/02/2023	09:00	0	6,8	0,04	0,79
26/02/2023	09:30	0	6,7	0,04	0,8
27/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,78
28/02/2023	08:00	0	6,8	0,04	0,79

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				
SAÍDA DO TRATAMENTO - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS CONTROLE FEVEREIRO 2023				
Saída do tratamento: Anexo 14, tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle de qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da				
Data	Laudo	Endereço	Coliformes totais	Escherichia coli

08/02/2023	3115/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
15/02/2023	4028/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
22/02/2023	4497/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente
28/02/2023	5028/2023	Rua São Paulo - Jd Bela Vista	Ausente	Ausente


CONTROLE DE QUALDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Monitoramento cloro - saída do tratamento - FEVEREIRO 2023

Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ: 09203112

DATA	08:00	13:00	17:00
01/02/2023	0,95		
02/02/2023	0,96	0,95	0,95
03/02/2023	0,95	0,94	0,93
04/02/2023	0,93		
05/02/2023	0,94		
06/02/2023	0,94	0,94	0,96
07/02/2023	0,97	0,94	0,95
08/02/2023	0,94	0,95	0,95
09/02/2023	0,95	0,95	0,95
10/02/2023	0,95	0,95	0,95
11/02/2023	0,94		
12/02/2023	0,98		
13/02/2023	0,96	0,95	0,96
14/02/2023	0,96	0,96	0,96
15/02/2023	0,96	0,96	0,97
16/02/2023	0,98	0,99	0,99
17/02/2023	0,95	0,96	0,97
18/02/2023	0,98		
19/02/2023	0,93		
20/02/2023	0,94		
21/02/2023	0,95		
22/02/2023	0,95	0,94	0,93
23/02/2023	0,93	0,93	0,92
24/02/2023	0,95	0,96	0,97
25/02/2023	0,95		
26/02/2023	0,93		
27/02/2023	0,95	0,96	0,95
28/02/2023	0,96	0,97	0,97

Monitorameto cloro FEVEREIRO 2023 SAMAE Jussara PR

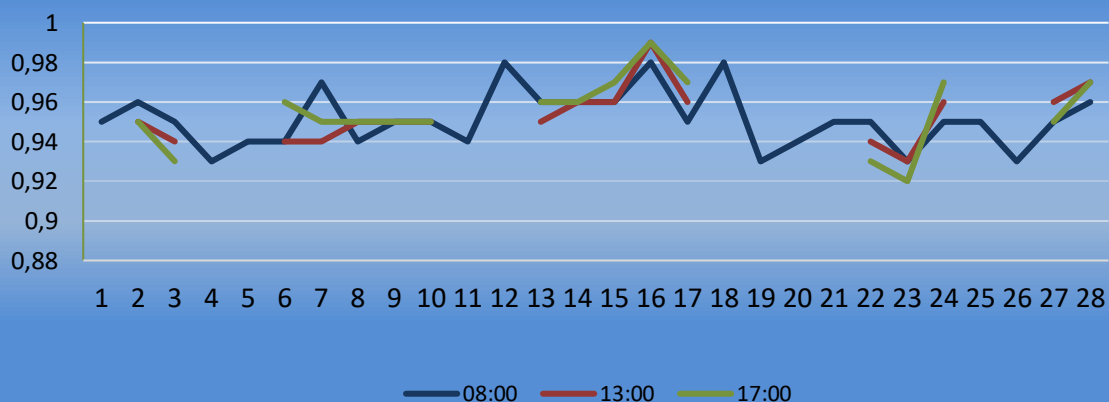

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021- altera o anexo XX da consolidação 5 de 28 de Setembro de 2017

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISES MICRO, CLORO, TURBIDEZ E COR - CONTROLE FEVEREIRO 2023


JUSSARA PR

Rede : anexo 14 : Tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da quaidade da água de sistema de abastecimento para fins de análises bacteriológicas em função da população abastecida. **Art 44, § 3º** Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor turbidez e residual desinfetante.


Elaboração: Responsável Técnica: Maira Juliana Trevisan -CRQ IX: 09203112



DATA	ENDEREÇO	Laudo	COLIFOR MES	E. COLI	CLORO	TURBIDEZ	COR
08/02/2023	Marginal das Indústrias, s/nº - Jardim Industrial	3116/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
08/02/2023	R. Ipiranga, s/nº – Centro	3117/2023	Presente	Ausente	0,94	0,04	0
08/02/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Centro	3118/2023	Ausente	Ausente	0,94	0,04	0
08/02/2023	R. Independência, s/nº – Centro	3119/2023	Ausente	Ausente	0,94	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
15/02/2023	R. Tiradentes, 827 – Centro	4024/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
15/02/2023	R. Álvares Cabral, 680 – Centro	4025/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
15/02/2023	R. XV de novembro, 337 – Centro	4026/2023	Presente	Presente	0,92	0,04	0
15/02/2023	. Dr. Gastão Mesquita Filho, 1170 – Centro	4027/2023	Ausente	Ausente	0,95	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
22/02/2023	Av. Dr. Gastão Vidigal, 815	4493/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
22/02/2023	R. Rebouças, s/nº – Centro	4494/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
22/02/2023	Av. Dr. Gastão Mesquita Filho, s/nº – Centro	4495/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
22/02/2023	R. Novo Mundo, 87 – Centro	4496/2023	Ausente	Ausente	0,92	0,04	0
					CLORO	TURBIDEZ	COR
28/02/2023	R. Tiradentes, s/nº – Centro	5024/2023	Ausente	Ausente	0,94	0,04	0
28/02/2023	R. Cerro Azul, 1098 – Centro	5025/2023	Ausente	Ausente	0,94	0,04	0
28/02/2023	Av. Visconde de Guarapuava, s/nº – Jardim Graciosa	5026/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0
28/02/2023	Av. Visconde de Guarapuava, 754 – Centro	5027/2023	Ausente	Ausente	0,93	0,04	0

Cloro, turbidez e cor 1ª semana

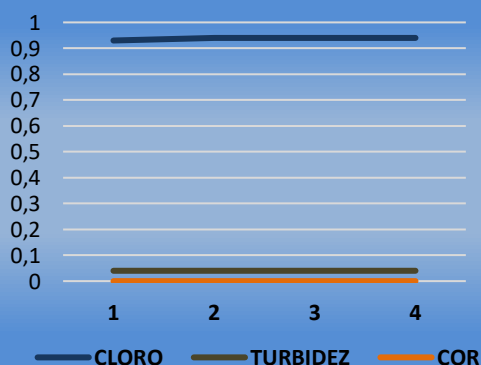

Cloro, turbidez e cor 2ª semana

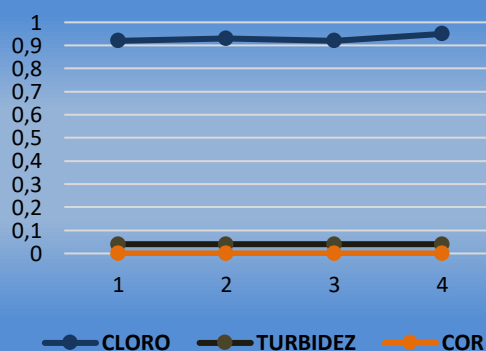

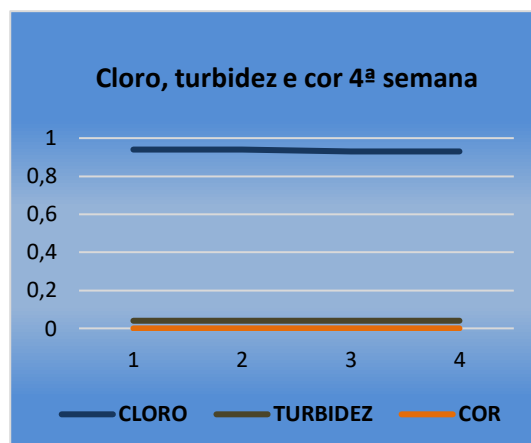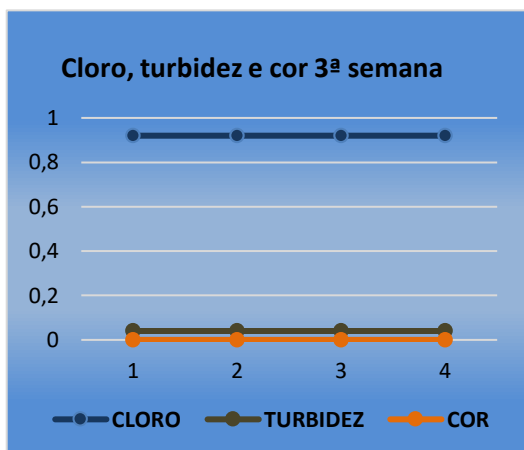

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Observações, análises realizadas mês de **FEVEREIRO DE 2023** - SAMAE JUSSARA PR

Todas amostras atendem padrão de potabilidade portaria nº 888 de 04 de Maio de 2021.

Responsável Técnica
CRQ IX : 09203112